

**VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

ai sensi della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.l.

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

D.G.R. n. IX/2616 del 30.11.2011 in attuazione dell'art. 57, comma 1 della L.R. 11.03.2005 n. 12

**CARTA DI SINTESI**  
**SCALA 1:5.000**

**TAV. 3a\***

**Febbraio 2020**

**Dott. Geol. Alberto Soregaroli**  
 via Speciano 5 - 26100 Cremona  
 Tel./Fax: 0372412634 - Cell: 3382135952

**LEGENDA**

**VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA**

**Elevata** - Aree depresse del Moso; vulnerabilità elevata dell'acquifero superficiale. Reticolo idrografico ad uso irriguo relativamente diffuso. Fontanili, aree umide; zone con scarsa soggiacenza della falda.

**Alta** - Superficie modale stabile del L.d.p., piana o lievemente ondulata. Aree di transizione a quelle più depresse di alimentazione idrica del Moso; vulnerabilità alta dell'acquifero superficiale. Diffuso reticolo idrografico ad uso irriguo.

**CARATTERI GEOTECCNICI DEI TERRENI SUPERFICIALI**

scendenti da scendenti a mediocri mediocri da mediocri a discreti

Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) (segnati con tratteggio dove tombinati)

Canali di rilevanza territoriale non appartenenti al reticolo principale, di bonifica o R.I.M.

Pozzo pubblico

Fontanili attivi

Sondaggi e piezometri

Re.Mi.

Specchi d'acqua e zone umide

Confine comunale

Prove penetrometriche

Scavi esplorativi

Aree del Moso relativamente più depresse

Limite del Geosito 02 "Moso di Bagnolo, Trescore e Vaiano"

**PERICOLOSITA' IDRAULICA**

(da "Documento semplificato del rischio idraulico comunale" a cura di Smarthouse S.r.l. - MI)

**Falda o reticolo naturale RSP**

P3 - pericolosità a scenario frequente (TR 20-50 anni) - Aree con bassissima soggiacenza della falda (circa 40 cm) o con falda affiorante


P3 - pericolosità a scenario frequente (TR 20-50 anni) - Aree umide e specchi d'acqua

**Fognatura (fonte: Padania Acque, Gestori reticolo idrico, Protezione civile e altro)**

P3 - pericolosità a scenario frequente (TR 20-50 anni) - Linee fognarie con problemi di smaltimento (fonte: SII Padania Acqua)

P3 - pericolosità a scenario frequente (TR 20-50 anni) - Criticità individuate da Protezione civile, Gestori del reticolo idrico e altro

P3 - pericolosità a scenario frequente (TR 20-500 anni) - Criticità individuate da Smarthouse in occasione dell'evento meteorologico del 21.10.2019

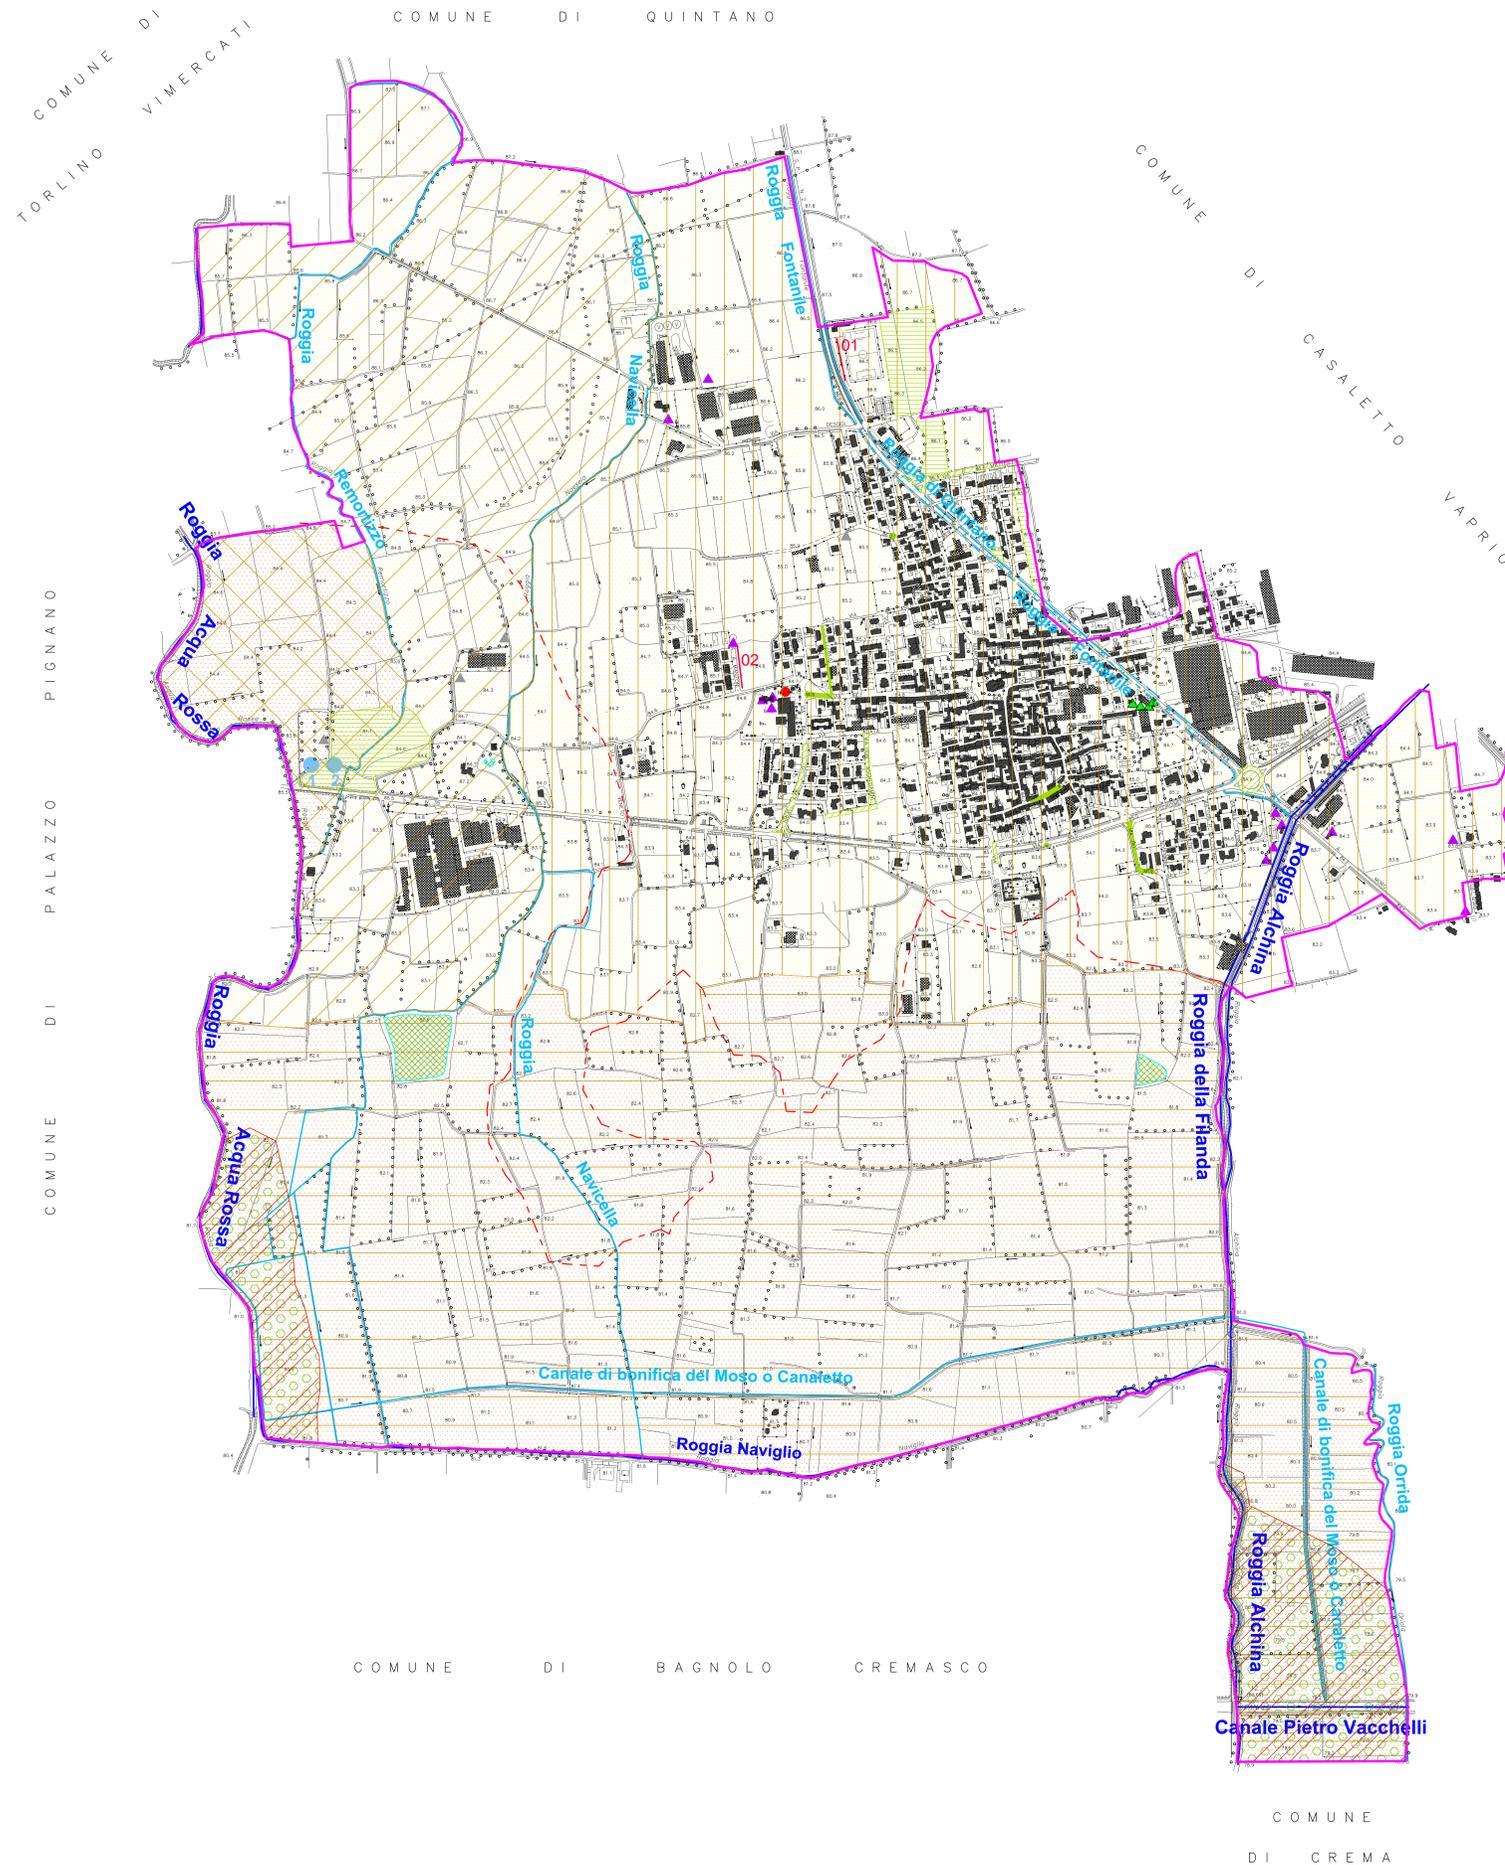

COMUNE DI CREMASCO